



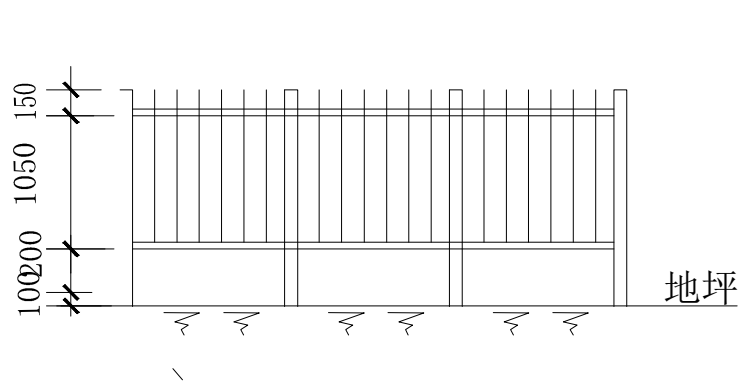


护栏图

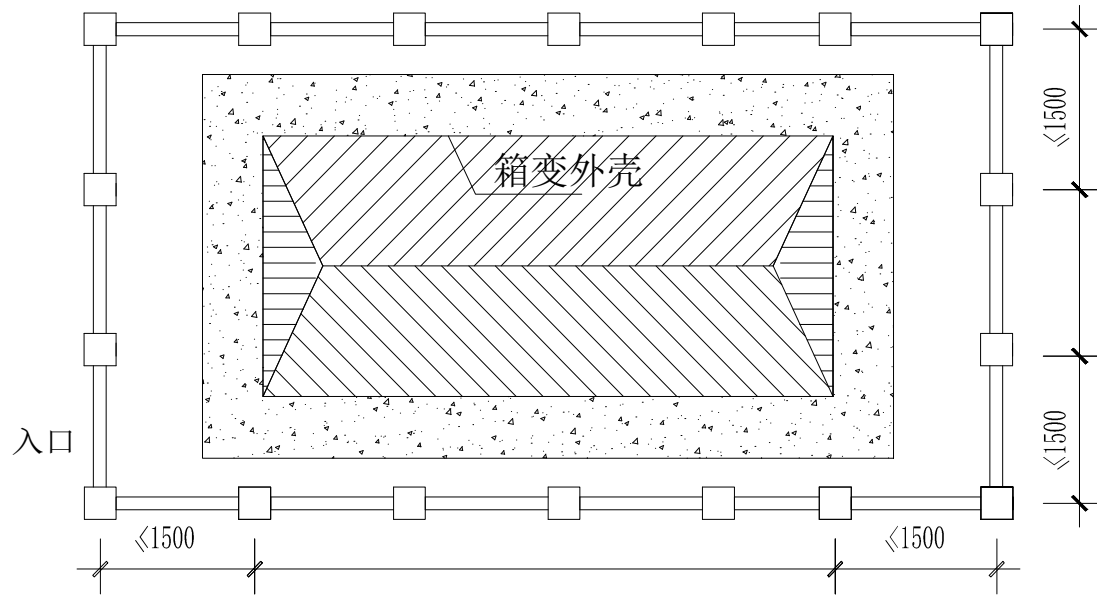

围栏作法说明:

- 1、护栏与箱体外壳的距离确保箱体门打开 $\geq 90^\circ$ 。
- 2、护栏门上加挂锁。
- 3、室外箱变基础设高出地面700mm的操作平台，设置1.5米高不锈钢围栏，并挂安全标示。
- 4、围栏中心到箱变外壳间距为1000mm。
- 5、不锈钢围栏材质为304。

设计单位



大洲设计咨询集团有限公司
证书编号: A232006431

资质
业务
范围

建筑行业(建筑工程、人防工程)
风景园林工程设计专项
市政行业、水利行业
公路行业(公路)
电力行业(送电工程、变电工程)

建设单位

衡水市园林中心

项目名称

新能源汽车充电配套箱变安装工程

	姓 名	签 名
审 核	窦锦辉	窦锦辉
项目负责人	李旭涛	李旭涛
专业负责人	李旭涛	李旭涛
校 对	李云涛	李云涛
设 计	赵 攢	赵攢
绘 图	赵 攢	赵攢

图纸名称

箱变围栏示意图

电 气

DQ-08

2026.10

出图专用章

本图须加盖出图签章, 否则一律无效

中华人民共和国注册电气工程师(供配电)
姓 名: 窦锦辉
注册号: 3200643-06004
有效期: 至2026年12月

江苏省工程勘察设计出图专用章
大洲设计咨询集团有限公司
资质等级范围: 市政行业乙级; 建筑行业人防工程专业乙级; 电力行业火力发电专业乙级;
电力行业送电工程乙级; 电力行业变电工程乙级; 农林行业农业综合开发生态
工程乙级; 农林行业森林工程乙级; 环境工程环境影响评价工程乙级。
资质证书编号: A232A12953 有效期至: 2029年06月20日